
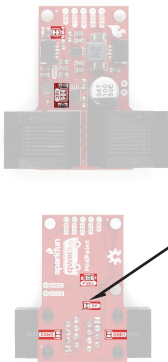


ビオトープ水景制御コントローラ拡張異常ランプ制御装置

Ver. 210626 ファイナル

Design F.T.L FURUYA

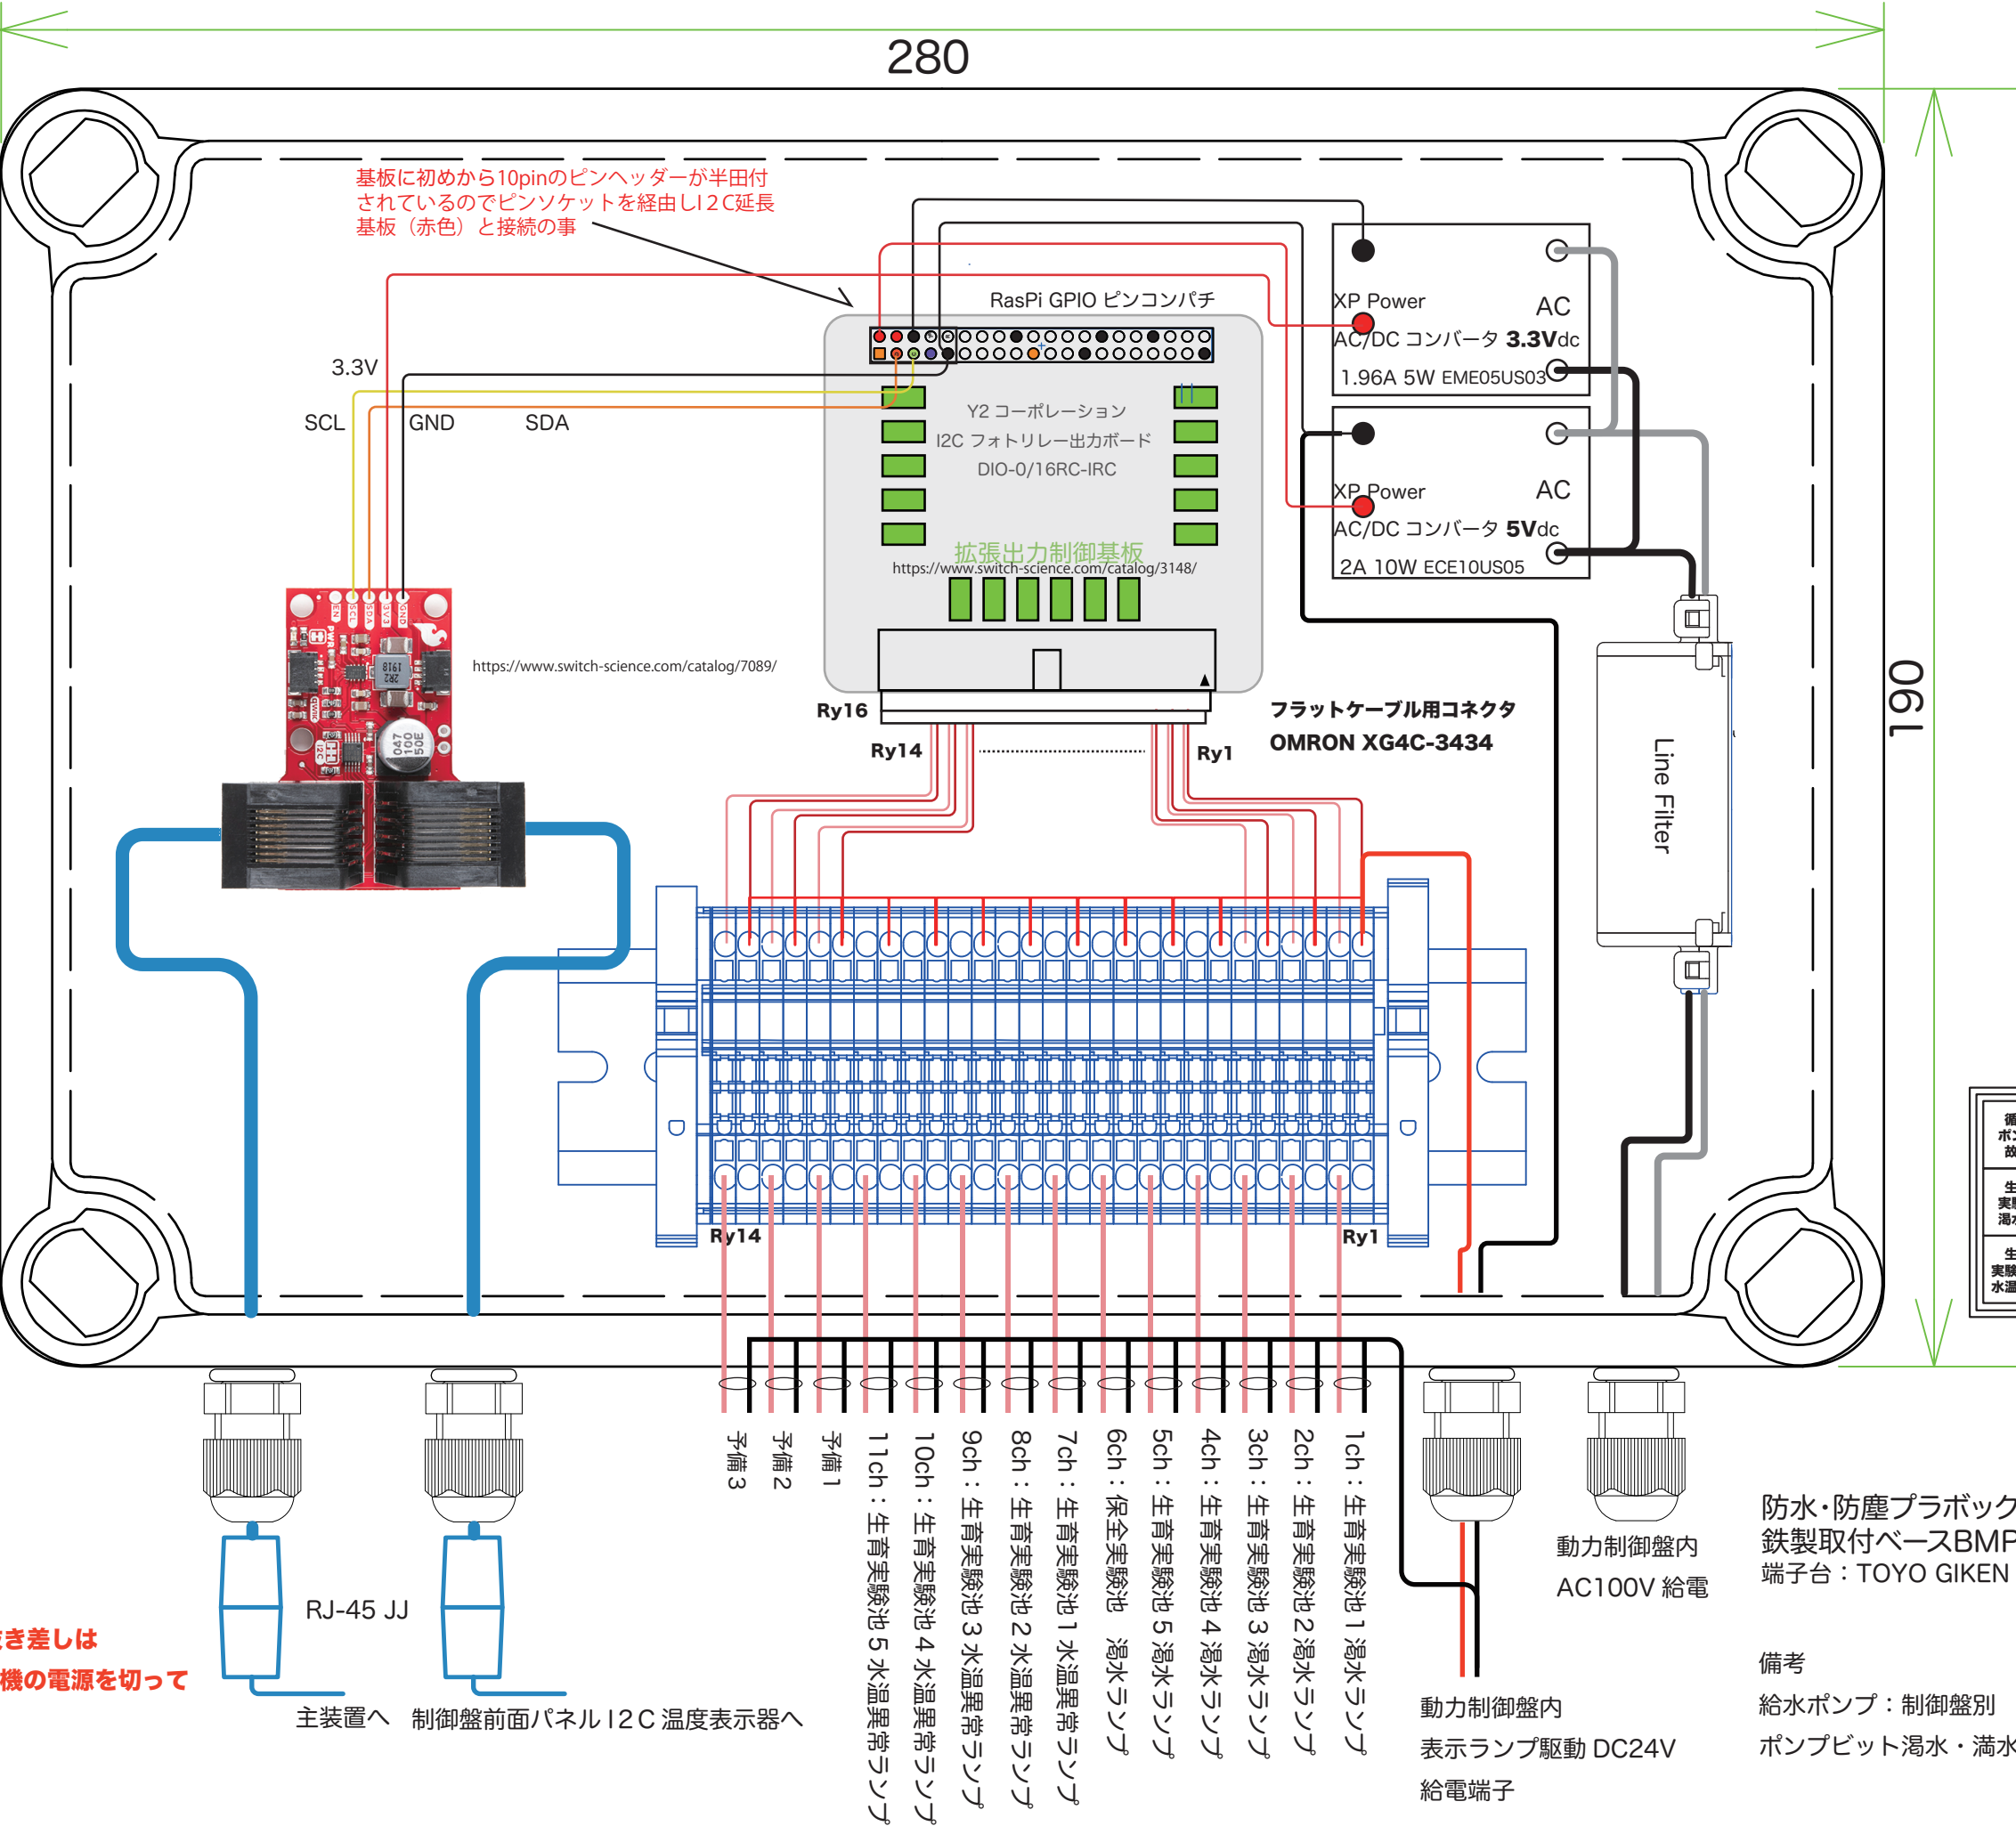

BP:Cut

動力制御盤前面パネル表示器

循環ポンプ故障	ろ過ポンプ故障	排水ポンプ故障	給水切替弁故障	ポンプビット濁水位	ポンプビット満水位
生育実験池 濁水位	生育実験池 2 濁水位	生育実験池 3 濁水位	生育実験池 4 濁水位	生育実験池 5 濁水位	保全実験池 濁水位
生育実験池 1 水温異常	生育実験池 2 水温異常	生育実験池 3 水温異常	生育実験池 4 水温異常	生育実験池 5 水温異常	

循環ポンプ故障
ろ過ポンプ故障
排水ポンプ故障
給水切替弁故障
上記は動力制御盤で異常ランプを点灯させる。

重要

I2C 接続用 LAN ケーブルの抜き差しは
主装置（コントローラ）及び本機の電源を切って
行って下さい。

防水・防塵プラボックス(タカチ電機)BCAL192813G
鉄製取付ベースBMP1928Z
端子台: TOYO GIKEN VTX-1.5/2×28P+ 側板 ×2

備考
給水ポンプ: 制御盤別
ポンプビット濁水・満水ランプ: 動力盤内回路