


植物栽培施設用気中環境調整システム

AC 電源供給制御無線子機 ×1

TAKACHI WP8-10-4
100×75×35mm (W×D×H)

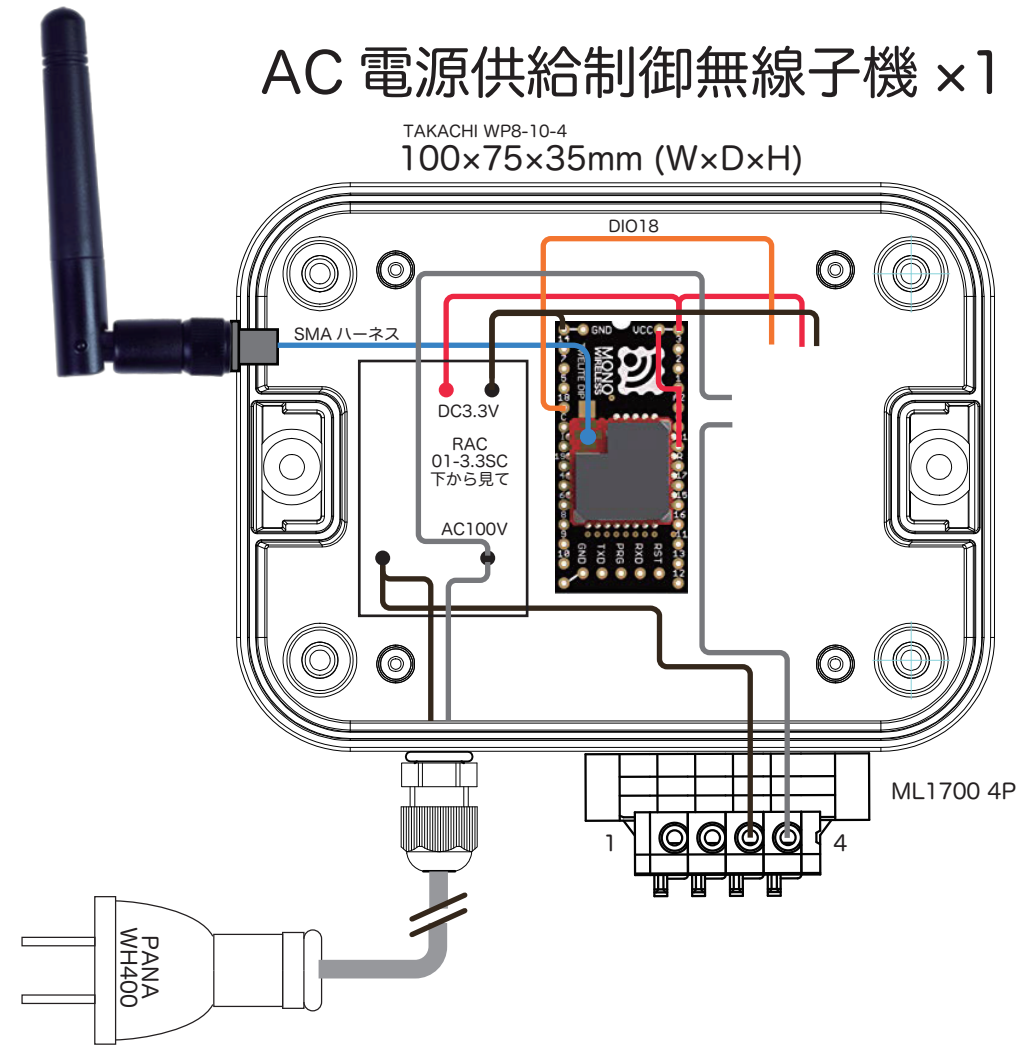

① CO2 投入電磁弁制御

パトライトは換気扇制御と同じ端子（動力盤）に接続ください。

Case: TAKACHI WP8-10-4

R.F: TWELITE DIP RED MW-R-DI-U ピンヘッダ実装済

ANT: MW-A-D85

UFL-SMA 変換ケーブル : MW-C-UJ-10-1

リレー : GROVE Ry

AC-DC3.3V 電源 : RAC01-3.3SC

端子台 : ML1700-4P

防水 AC プラグ : PANA WH400

防水コネクタ : RM10S-6S

装置考案回路設計・製作図・部品表作成 : Field Tech. Labo. : FTL H ACCON


加工・配線 :

プログラム・インストール・試験 : Field Tech. Labo.: FTL P AC-CON

マニュアル作成 : Field Tech. Labo.

CO2/ 温湿度計測無線子機 ×1

TAKACHI WP8-10-4
100×75×35mm (W×D×H)

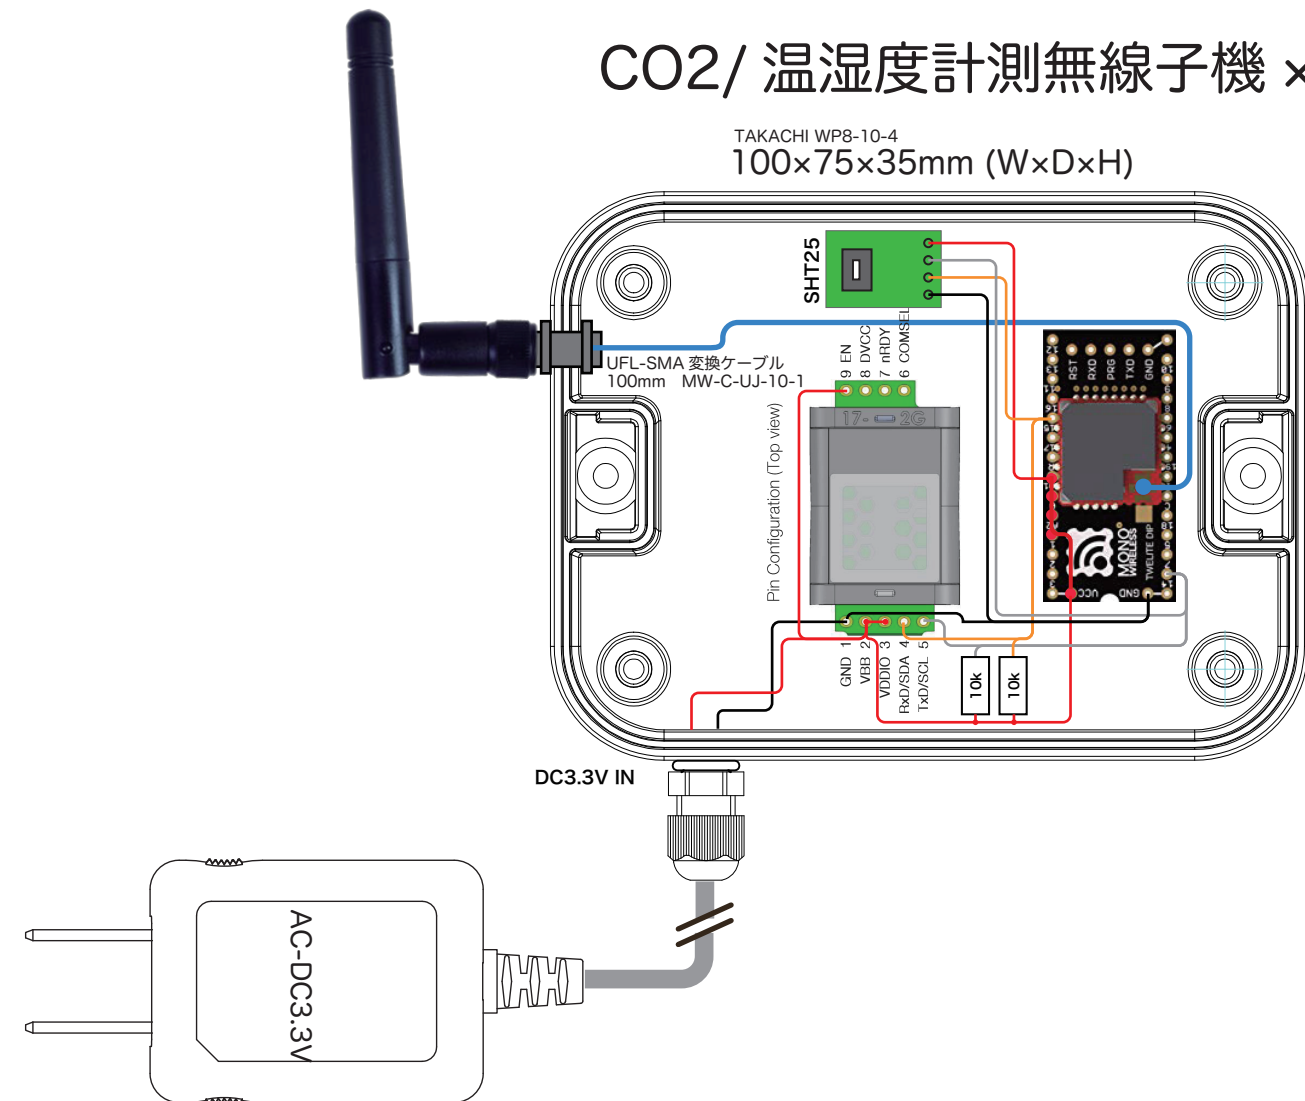

Case: TAKACHI WP8-10-4

CO2 Sensor: Senseair "Sunrise"

温湿度 Sensor: SHT-25

R.F: TWELITE DIP RED MW-R-DI-U ピンヘッダ実装済

ANT: MW-A-D85

UFL-SMA 変換ケーブル : MW-C-UJ-10-1

抵抗 : 10KΩ(1/4W)×2

電源アダプター : AC-DC3.3V 1A

防水コネクタ : RM10S-6S

装置考案回路設計・製作図・部品表作成 : Field Tech. Labo. : FTL H ACO2/T&H-M

加工・配線 :

プログラム・インストール・試験 : Field Tech. Labo.: FTL P ACO2/T&H-M

マニュアル作成 : Field Tech. Labo.